

# OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU



## Základné informácie k postupu pripojenia rodinného domu ku kanalizácii

Vážení občania,

svoje rodinné domy môžete pripájať na verejnú kanalizáciu až po doručení výzvy na pripojenie zo strany Severoslovenských vodární a. s. v lehote do **90 dní od doručenia výzvy**. Svoje nehnuteľnosti pripájate na verejnú kanalizáciu z vlastných financií prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súlade s "Podmienkami a pokynmi pre zriadenie pripojenia na verejnú kanalizáciu", ktoré Vám budú doručené spolu s výzvou na pripojenie. Jednou z podmienok je, že každý rodinný dom bez rozdielu dĺžky kanalizačnej prípojky je povinný umiestniť si na svojom pozemku kanalizačnú revíziu šachtu, ktorú si sám zakúpi. Obec sa na základe prejaveneho záujmu od občanov rozhodla, že sprostredkuje nákup domových revíznych kanalizačných šachiet, **pretože cena kanalizačnej šachty závisí od množstva zakúpených kanalizačných šachiet. Čím väčší počet - tým nižšia suma.**

## **OBJEDNANIE KANALIZAČNEJ REVÍZNEJ ŠACHTY PROSTREDNÍCTVOM OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU JE DOBROVOENÉ!!!!**

### Postup pri záujme o kanalizačnú šachtu:

- kontaktovať Obecny úrad Zborov nad Bystricou osobne (p. Smržová – prízemie OcÚ, p. Benková – I. poschodie OcÚ)
- nahlásiť typ kanalizačnej šachty (napr. počet vstupov – počet pripojených domácností)
- zaplatiť zálohu – 80 eur
- obec zabezpečí objednávku kanalizačných šachiet a následné odovzdanie občanom po vyúčtovaní celkovej ceny.

### Doporučené revízne domové kanalizačné šachty DN 400mm



- revízna kanalizačná šachta slúži na kontrolu vypúšťaných odpadových vôd a v prípade upchatia kanalizačnej prípojky na jej vyčistenie
- rozmery: vnútorný priemer 400mm, výška šachty od 1000 mm dostupňovaná po 500 mm (1,0m – 1,5m – 2,0m – 2,5m)
- šachtové dno zvoliť podľa počtu pripojených nehnuteľností (max 3 ks prípojok)




Šachtové dno

## Spôsob napojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu:



### Situácia napojenia nehnuteľnosti na VK - alternatíva 1

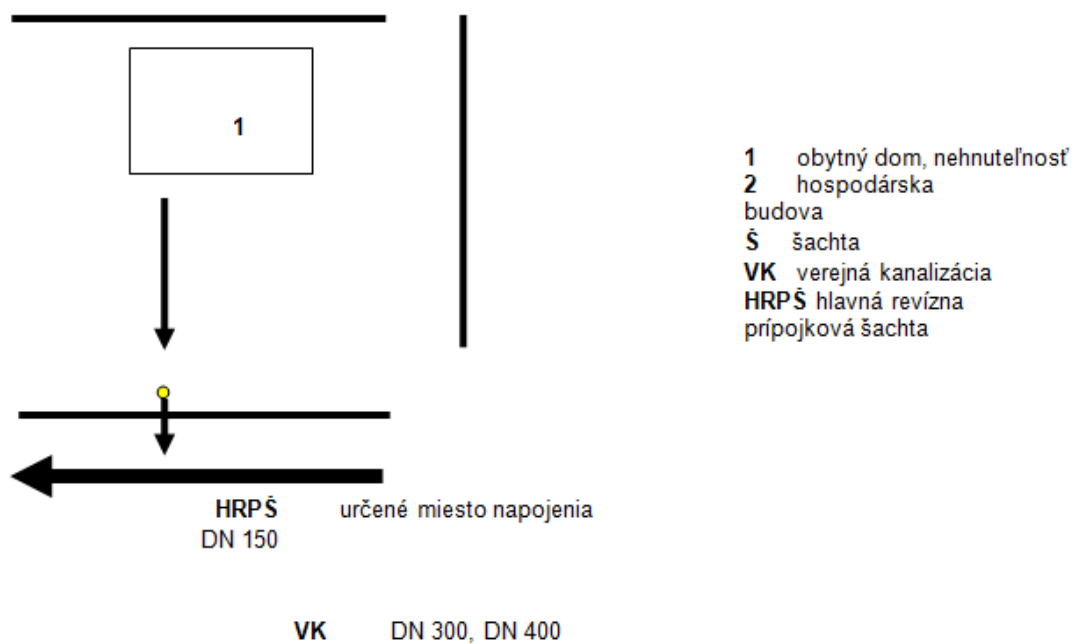

### Situácia napojenia nehnuteľnosti na VK - alternatíva 2

